


# MAPA DE CALIDAD QUIMICA DEL AGUA SUBTERRANEA

(CONDUCTIVIDADES, SULFATOS Y CLORUROS.








REDES DE CALIDAD E INTRUSION)

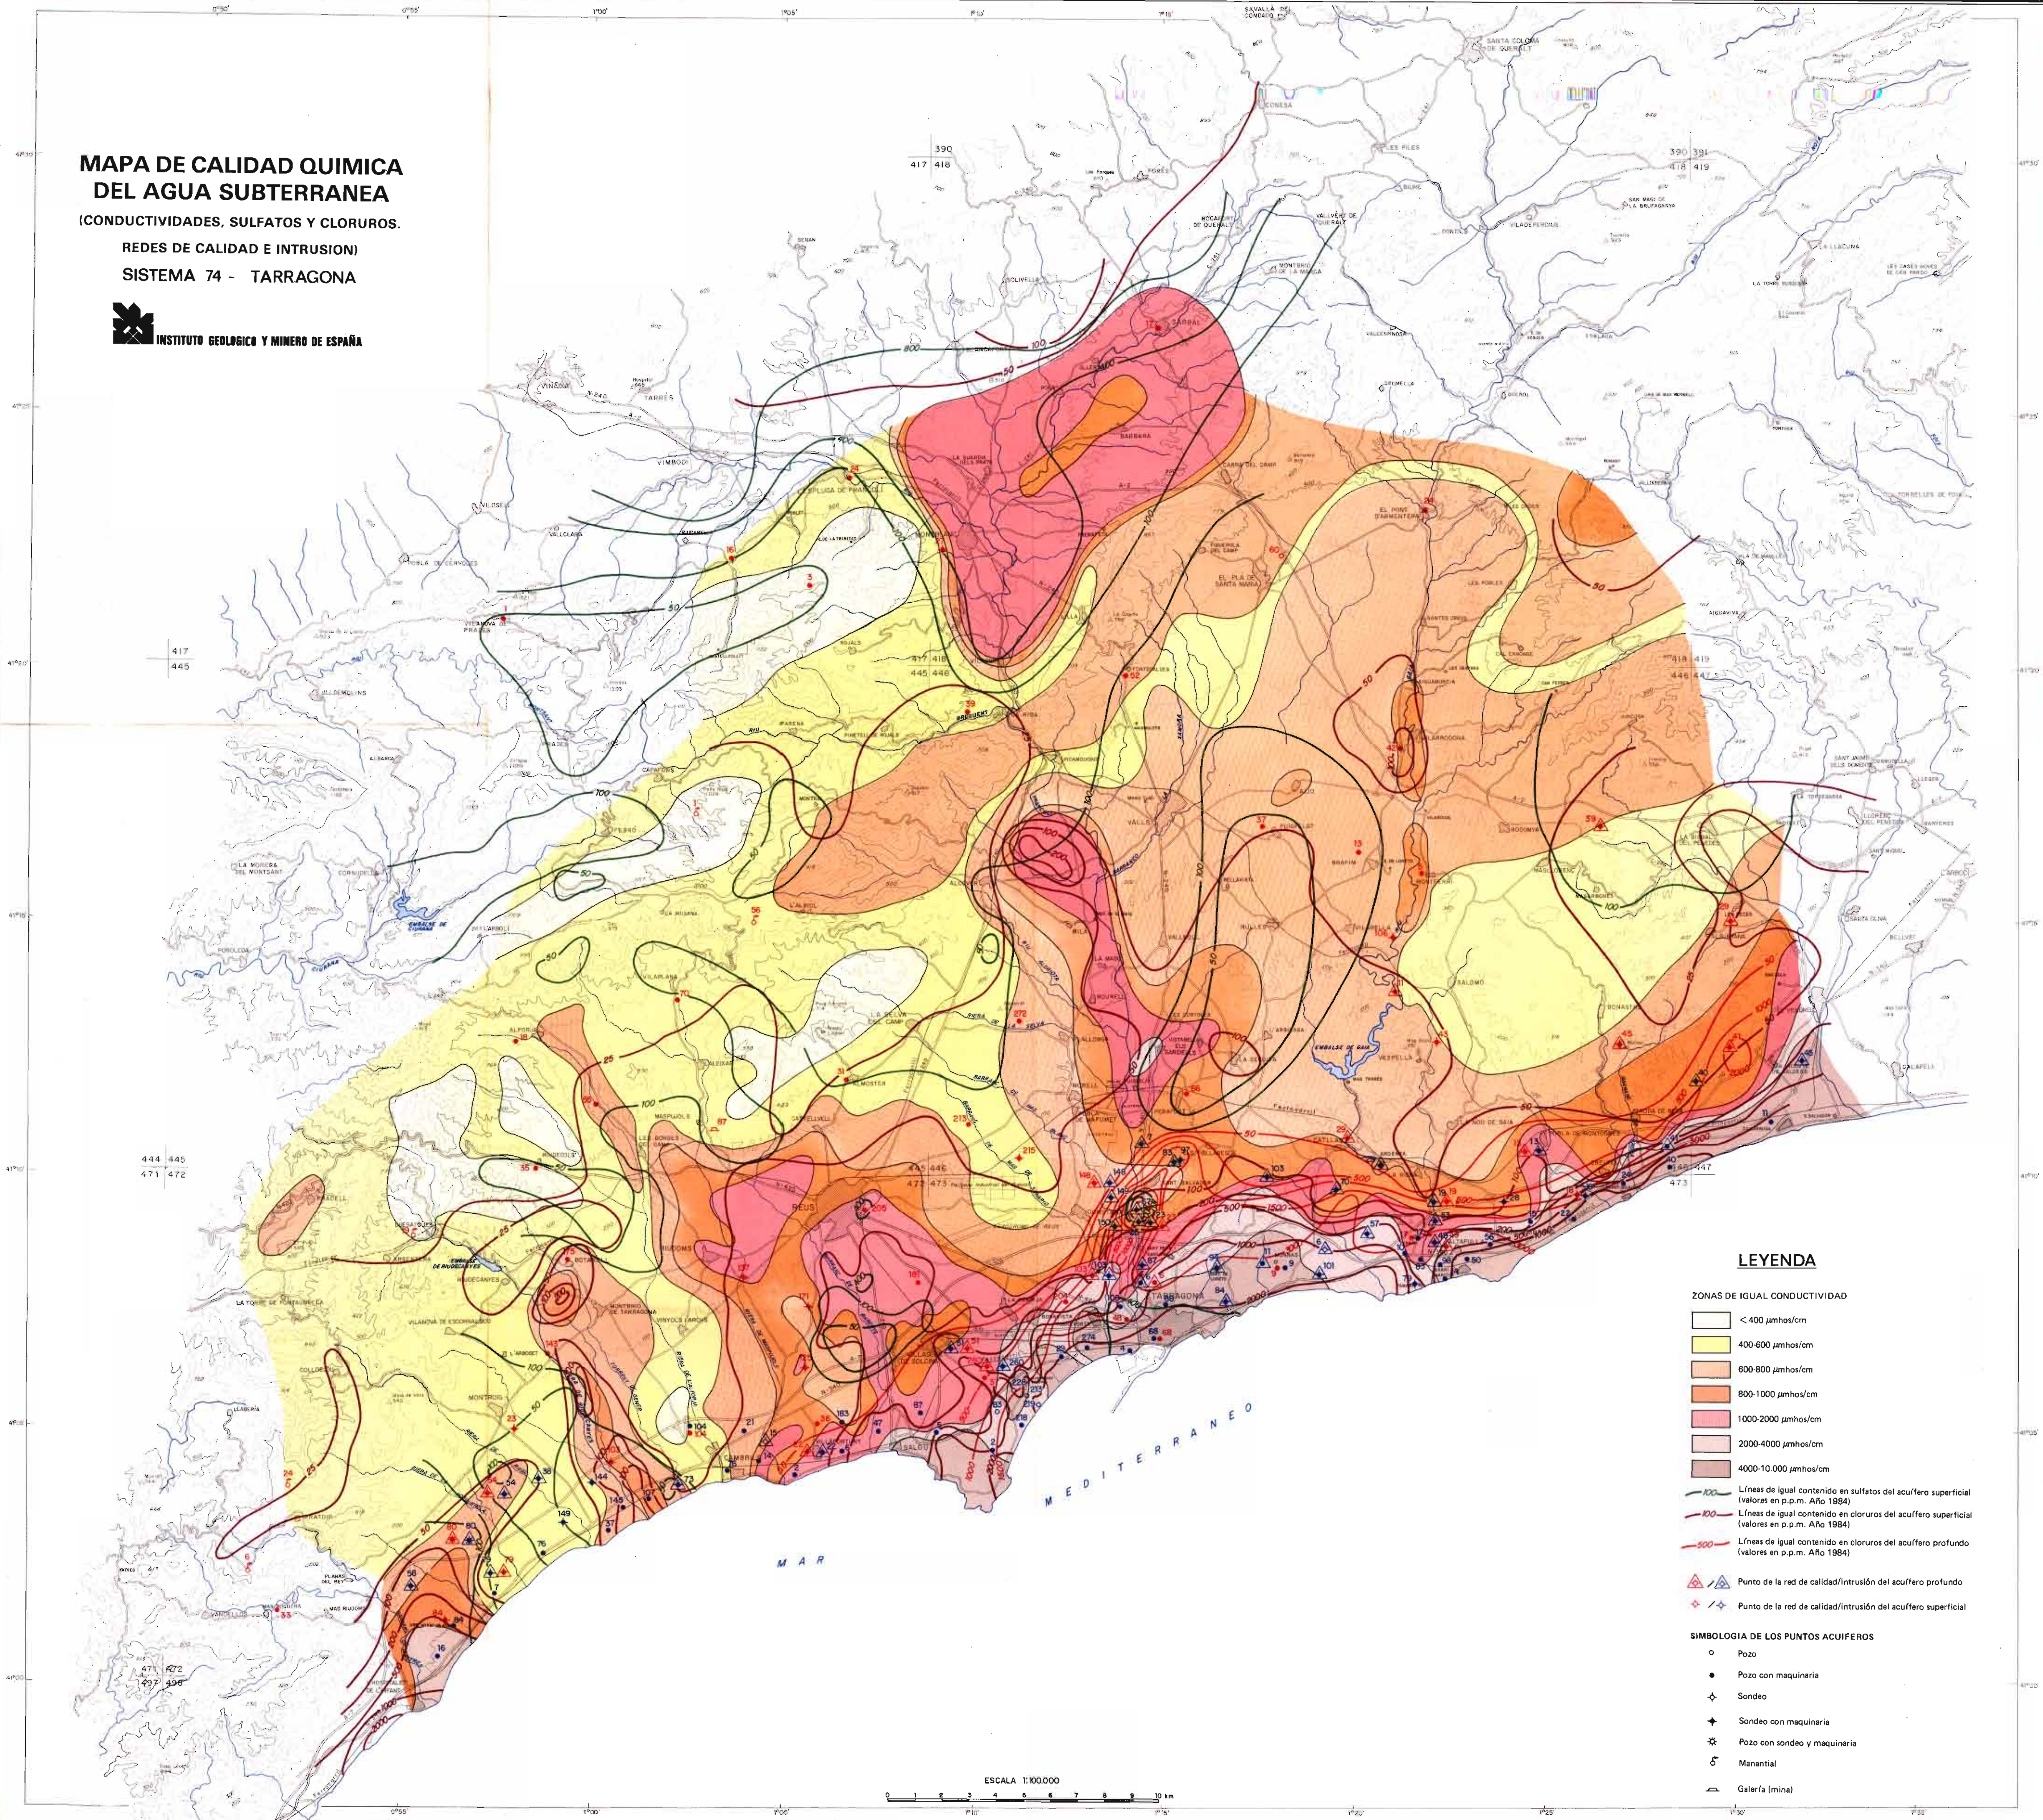SISTEMA 74 - TARRAGONA








 INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA



## LEYENDA

- ZONAS DE IGUAL CONDUCTIVIDAD**
-  < 400  $\mu\text{mhos/cm}$
  -  400-600  $\mu\text{mhos/cm}$
  -  600-800  $\mu\text{mhos/cm}$
  -  800-1000  $\mu\text{mhos/cm}$
  -  1000-2000  $\mu\text{mhos/cm}$
  -  2000-4000  $\mu\text{mhos/cm}$
  -  4000-10.000  $\mu\text{mhos/cm}$
- Líneas de igual contenido en sulfatos del acuífero superficial**  
(valores en p.p.m. Año 1984)
- Líneas de igual contenido en cloruros del acuífero superficial**  
(valores en p.p.m. Año 1984)
- Líneas de igual contenido en cloruros del acuífero profundo**  
(valores en p.p.m. Año 1984)
- Punto de la red de calidad/intrusión del acuífero profundo**
- Punto de la red de calidad/intrusión del acuífero superficial**

## SIMBOLOGIA DE LOS PUNTOS ACUIFEROS

-  Pozo
-  Pozo con maquinaria
-  Sondeo
-  Sondeo con maquinaria
-  Pozo con sondeo y maquinaria
-  Manantial
-  Galería (mina)

ESCALA 1:100.000

